

Protokol o zkoušce č. 3455/2024

Zákazník: LAZO Corporation s.r.o., Soboňky 1197/4, 69601 Rohatec, Česká republika

Evidenční číslo: 3455/2024

Datum a čas dodání: 4.12.2024 8:00

Informace dodané zákazníkem:

Název vzorku: Stáčená voda z vrtu BQ2 - jemně perlivá, šarže L240006

Místo odběru: Rohatec, Soboňky 1197/4

Odběr provedl: zákazník**

Datum odběru: 23.11.2024

Dodané množství: 2x 0,7l

Název: chemický rozbor balené pramenité vody

Datum provedení zkoušky: 4.12.2024

Výsledky laboratorní zkoušky:

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Limity	Hod.	Metoda
Konduktivita	mS/m	38,6	3%	<=125 MH	---	SOP-CH-02-00 (ČSN EN 27888, ČL v platném znění)
Zákal	ZF(n)	<0,20	-	<=2,0 MH	V	SOP-CH-04-00 (ČSN EN ISO 7027)
pH	-	5,01	0,1	4,5 - 8,0 MH	V	SOP-CH-05-00 (ČSN ISO 10523)
CHSK _{Mn}	mg/l	0,6	10%	<=2,0 MH	V	SOP-CH-06-00 (ČSN EN ISO 8467)
Dusitany	mg/l	<0,01	-	<=0,02 NMH	V	SOP-CH-07-00 (ČSN EN 26777)
Dusičnany	mg/l	<0,5	-	<=25 NMH	V	SOP-CH-08-00 (ČSN ISO 7890-3)
Amonné ionty	mg/l	0,96	15%	<=0,25 MH	N	SOP-CH-09-00 (ČSN ISO 7150-1)
Chuť	-	příjemná	-		---	SOP-CHM-06-05 (ČSN EN 1622) **
Pach	-	příjemný	-		---	SOP-CHM-06-05 (ČSN EN 1622) **

Limit dle vyhlášky 13/2024 Sb., v platném znění

Nejistota měření je vyjádřena jako rozšířená kombinovaná nejistota pro úroveň spolehlivosti 95% s koeficientem rozšíření $k=2$.

** zkouška není v rozsahu akreditace

Hodnocení = výrok o shodě (V-vyhovuje/N-nevyhovuje)

MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, DH - doporučená hodnota

Za správnost: Ing. Marie Poláčková, technický vedoucí chemické laboratoře

Protokol o zkoušce č. 3455/2024

Název: mikrobiologický rozbor balené pramenité vody

Datum provedení zkoušky: 04.12.2024 - 07.12.2024

Výsledky laboratorní zkoušky:

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Limity	Hod.	Metoda
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/250 ml	0	<=0 NMH	V	SOP-M-02-06 (ČSN EN ISO 9308-1)
Koliformní bakterie	KTJ/250 ml	0	<=0 NMH	V	SOP-M-02-06 (ČSN EN ISO 9308-1)
Intestinální enterokoky	KTJ/250 ml	0	<=0 NMH	V	SOP-M-21-01 (ČSN EN ISO 7899-2)
Počet mikroorganismů při 22°C	KTJ/ml	0	<=100 MH	V	SOP-M-24-01 (ČSN EN ISO 6222)
Počet mikroorganismů při 36°C	KTJ/ml	0	<=20 MH	V	SOP-M-24-01 (ČSN EN ISO 6222)

Limit dle vyhlášky 13/2024 Sb., v platném znění

KTJ - kolonii tvořící jednotka


** zkouška není v rozsahu akreditace

Hodnocení (Hod.) = výrok o shodě (V-vyhovuje/N-nehovuje)

MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, DH - doporučená hodnota

Za správnost: Bc. Iva Čížová, technický vedoucí mikrobiologické laboratoře

V Hodoníně dne 9.12.2024

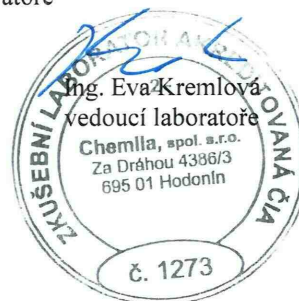

Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak než celý. Pokud laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí. Za informace dodané ke vzorku odpovídá zákazník.

Místo provedení zkoušek: Za Dráhou 4386/3, 695 01 Hodonín.